




KL 10

## AKUMULÁTOR PÁRY typ SAP tlaková řada PN6, PN10, PN16, PN25

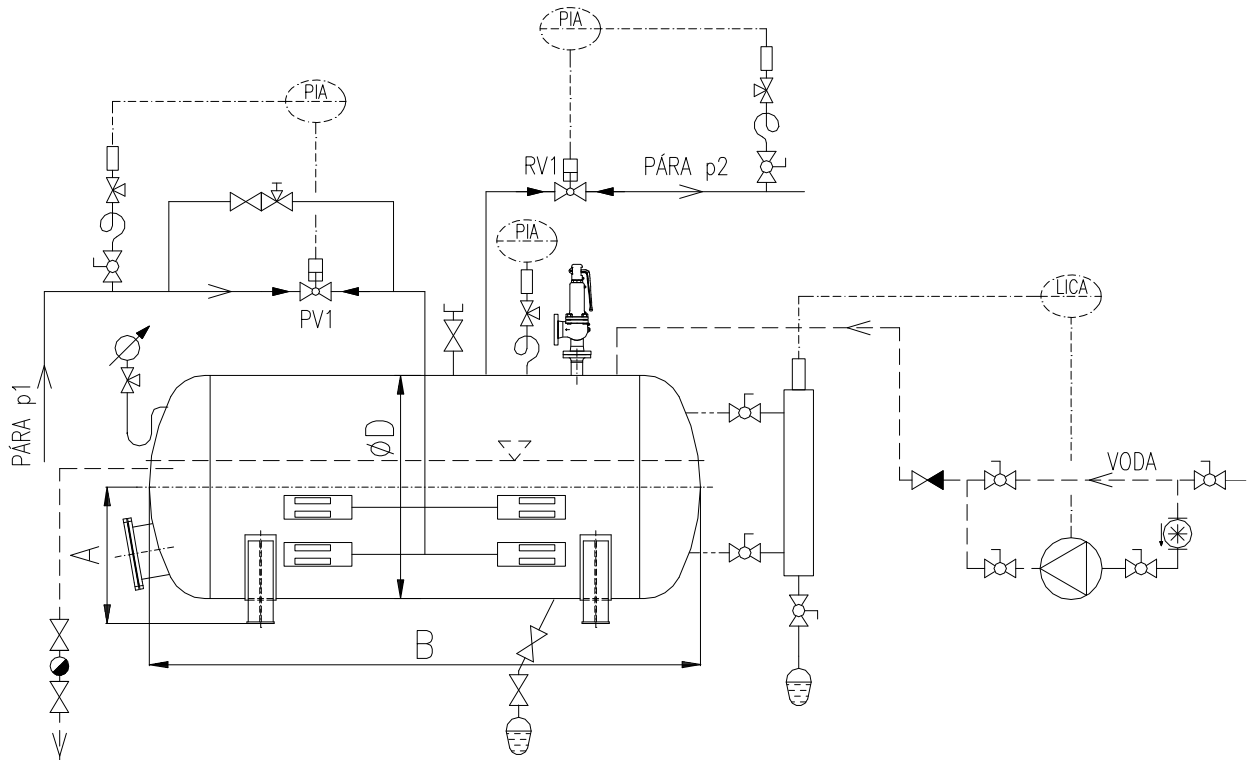

Typová řada	Objem nádrže (m <sup>3</sup> )	A (mm)	B (m)	∅D (mm)
80	1 – 5	800	1,6 – 6,6	1000
100	2 – 8	1000	1,9 – 7,7	1200
120	4 – 14	1200	2,4 – 9,8	1400
140	6 – 35	1400	2,5 – 12	1600

Akumulátory páry se používají k akumulaci páry a k pokrytí nárazových odběrů. Akumulátor je ohříván parou o tlaku  $p_1$  přepouštěcím ventilem PV1 přes barbotážní trysky. Odběr páry je prováděn při poklesu tlaku páry  $p_2$  přes redukční ventil RV 1. Hladina vody je doplňována čerpadlem nebo odpouštěna pomocí odvaděče kondenzátu. Akumulátor je dále vybaven pojistným ventilem, přerušovačem vakua, vypouštěním, stavoznakem a dalšími potřebnými armaturami Spirax Sarco.

Materiálové provedení akumulátorů: viz KL 7.

Rozměry, počet a umístění hrdel akumulátoru páry jsou určovány podle konkrétních požadavků.

Jiné rozměry akumulátoru páry na vyžádání.

Schéma a rozměry uvedené v tabulce jsou informativní a jsou určovány podle konkrétních požadavků.

SEA CZ, a.s. zapsána v OR u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 3214  
Zabrání 1116, 763 02 Zlín  
tel. 577 101 085-89  
fax 577 101 090  
e-mail: seacz-zl@seacz.cz  
KB Zlín, č.ú. 27-1922340217/0100

Alej Svobody 56, 323 18, Pízeň  
tel: 377 532 831  
fax 377 532 831  
e-mail: seacz-pl@seacz.cz

Tyršova 469, 280 00 Kolín 2  
tel. 321 729 249  
fax 321 722 809  
e-mail: seacz-kol@seacz.cz  
KB Kolín, č.ú. 27-4397410267/0100