




KL 10

AKUMULÁTOR PÁRY typ SAP tlaková řada PN6, PN10, PN16, PN25

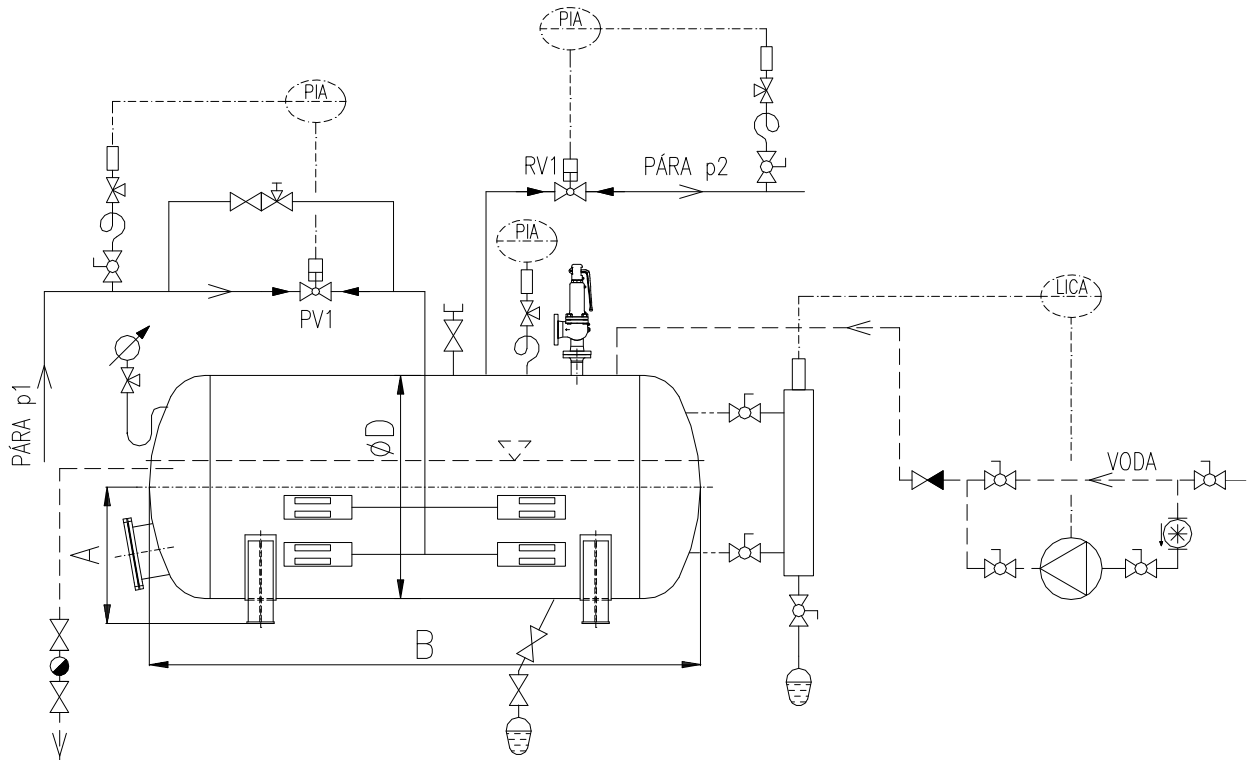

Typová řada	Objem nádrže (m ³)	A (mm)	B (m)	ØD (mm)
80	1 – 5	800	1,6 – 6,6	1000
100	2 – 8	1000	1,9 – 7,7	1200
120	4 – 14	1200	2,4 – 9,8	1400
140	6 – 35	1400	2,5 – 12	1600

Akumulátory páry se používají k akumulaci páry a k pokrytí nárazových odběrů. Akumulátor je ohříván parou o tlaku p1 přepouštěcím ventilem PV1 přes barbotážní trysky. Odběr páry je prováděn při poklesu tlaku páry p2 přes redukční ventil RV 1. Hladina vody je doplňována čerpadlem nebo odpouštěna pomocí odvaděče kondenzátu. Akumulátor je dále vybaven pojistným ventilem, přerušovačem vakua, vypouštěním, stavoznakem a dalšími potřebnými armaturami Spirax Sarco.

Materiálové provedení akumulátorů: viz KL 7.

Rozměry, počet a umístění hrdel akumulátoru páry jsou určovány podle konkrétních požadavků.

Jiné rozměry akumulátoru páry na vyžádání.

Schéma a rozměry uvedené v tabulce jsou informativní a jsou určovány podle konkrétních požadavků.

SEA CZ, a.s. zapsána v OR u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 3214
Zabrání 1116, 763 02 Zlín
tel. 577 101 085-89
fax 577 101 090
e-mail: seacz-zl@seacz.cz
KB Zlín, č.ú. 27-1922340217/0100

Alej Svobody 56, 323 18, Pízeň
tel: 377 532 831
fax 377 532 831
e-mail: seacz-pl@seacz.cz

Tyršova 469, 280 00 Kolín 2
tel. 321 729 249
fax 321 722 809
e-mail: seacz-kol@seacz.cz
KB Kolín, č.ú. 27-4397410267/0100